

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ +2 +3 +4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

Σε συνέχεια ερωτημάτων σας διευκρινίζουμε τα κατωτέρω:

1. ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ

Οι πυράντοχες υαλόθυρες πρέπει να είναι ΕΙ90, πιστοποιημένες από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ . Η κατασκευή τους μπορεί να είναι είτε από χάλυβα π.χ. της Forster είτε από αλουμίνιο.

2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το πάχος των προδιαγραφόμενων υαλοπινάκων δημιουργεί ενδεχομένως δυσχέρεια ως προς την επιλογή κατάλληλων μηχανισμών επαρκούς αντοχής (λόγω του βάρους των φύλλων)

Σε αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε ο υποψήφιος να τροποποιήσει τις όψεις ως κατωτέρω (βλέπε και ενδεικτικό παράδειγμα σε pdf)

Ανοίγματα κουφωμάτων 1,30m – Τροποποιούνται σε σταθερά (μη ανοιγόμενα)

Ανοίγματα κουφωμάτων 2,60m – τροποποιούνται σε τρίφυλλα, με το μεσαίο τμήμα σταθερό (μη ανοιγόμενο) και τα άλλα δυο τμήματα ανοιγόμενα/ανακλινόμενα.


3. ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Όλα τα κουφώματα έχουν κατωκάσι εκτός από τις πυράντοχες θύρες εξόδου κινδύνου

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ. Α.Ε.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ΩΕΜΕΚ



ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΨΗΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΑ.pdf

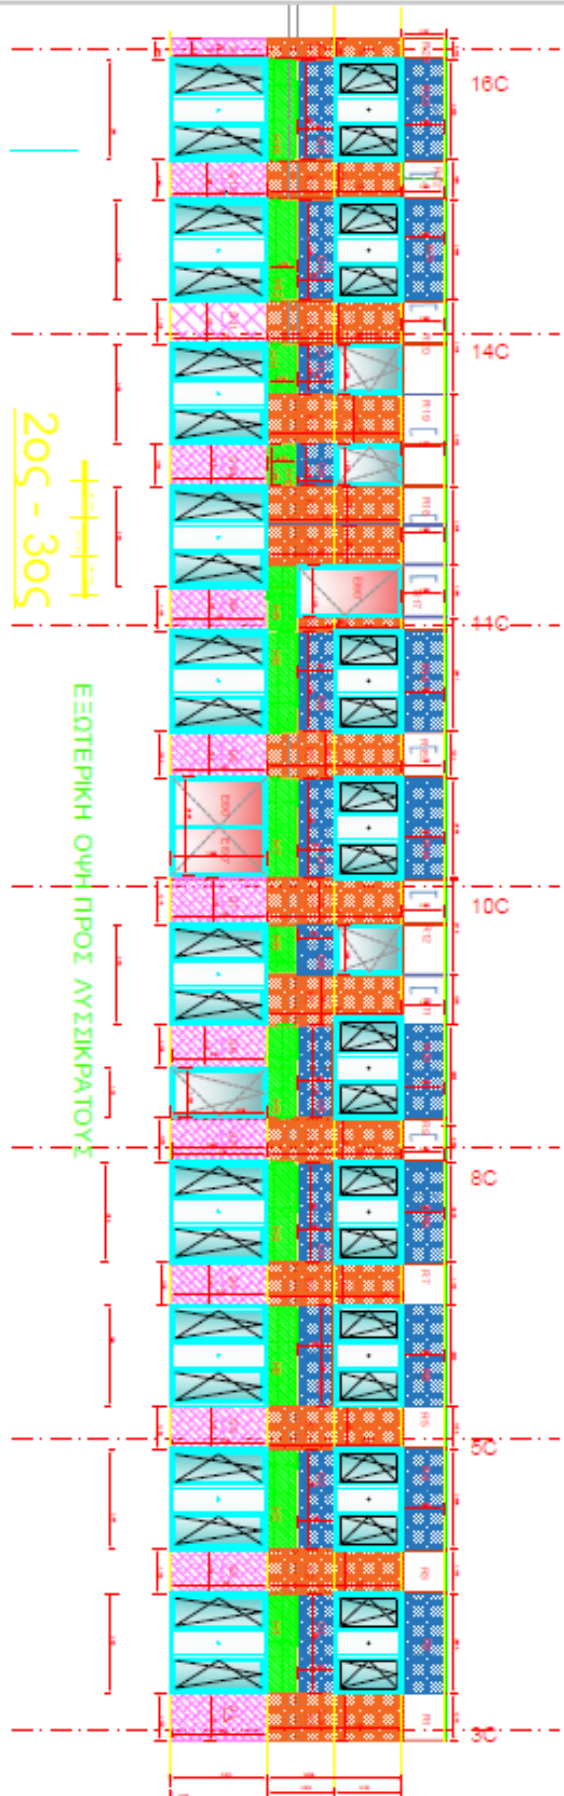

20C - 30C

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΥΡΗ ΠΡΟΣ ΑΥΣΗΚΠΑΤΟΥΣ

18C

14C

4C

10C

8C

2C

2C