

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΜΙΛΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

1. Τα σχέδια ΩΕΜΕΚ διαβιβάζονται μόνο ως PDF. Δεδομένου ότι οι καλωδιώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο εργολαβίας, δεν απαιτούνται στο στάδιο του διαγωνισμού σε μορφή dwg

Για επισκέψεις στο εργοτάξιο να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 6941 436363 Κα Παντελιδάκη. Όλες οι απορίες πρέπει να υποβάλλονται μόνο εγγράφως, κατά την πρόσκληση. Κατά την επίσκεψη δεν επιλύονται προφορικά απορίες

2. Το έγγραφο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ NURSE CALL (pdf) δεν αποτελεί πλήρη κατάλογο (έχει αποσιωπητικά) και να το θεωρήσετε μόνο ως **ενδεικτικό** της αρχιτεκτονική IP που προτείνει η μελέτη εφαρμογής αλλά ο προσφέρων μπορεί να επεξεργαστεί/προτείνει άλλη αρχιτεκτονική IP (άλλη ομαδοποίηση καλωδίων π.χ. στο φωτιστικό διαδρόμου)

3. Η ομαδοποίηση των χώρων και εξυπηρέτηση από στάσεις νοσηλευτών εξηγείται στο έγγραφο Χάρτη θέσεις/αριθμοί που έχει δοθεί
 Αριστερά είναι η στάση νοσηλευτή και αποκάτω και πιο δεξιά τα δωμάτια που εξυπηρετούνται από την στάση


+0,1		ΕΞΩΤ ΙΣΤΡΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ			
0,1,A	ΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛ				
0,1,B	ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ				
	0,1,1	WC ΑΜΕΑ ΚΟΙΝΟΥ			
		'0,1,1,1	ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΟΡΤΑ		1
		'0,1,1,2	ΤΕΡΜ ΜΟΝ ΔΩΜ	1	
		'0,1,1,3	ΤΡΑΒΗΧΤΟ ΧΕΙΡ WC		1
	0,1,2	ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΟΠΩΣΗΣ			
		'0,1,2,1	ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΟΡΤΑ		1
		'0,1,2,2	ΤΕΡΜ ΜΟΝ ΔΩΜ	1	
		'0,1,2,3	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘ		1
	0,1,3	ΗΜΕΡΗΣΙΟ DAY CLINIC			
		'0,1,3,1	ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΟΡΤΑ		1
		'0,1,3,2	ΤΕΡΜ ΜΟΝ ΔΩΜ	1	
		'0,1,3,3	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘ		1
	0,1,4	ΥΠΟΓ -1 ΑΜΕΑ ΚΟΙΝΟΥ			
		'0,1,4,1	ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΟΡΤΑ		1
		'0,1,4,2	ΤΕΡΜ ΜΟΝ ΔΩΜ	1	
		'0,1,4,3	ΤΡΑΒΗΧΤΟ ΧΕΙΡ WC		1
	0,1,5	ΥΠΟΓ -2 ΑΜΕΑ ΚΟΙΝΟΥ			
		'0,1,5,1	ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΟΡΤΑ		1
		'0,1,5,2	ΤΕΡΜ ΜΟΝ ΔΩΜ	1	
		'0,1,5,3	ΤΡΑΒΗΧΤΟ ΧΕΙΡ WC		1

Το WC ΑΜΕΑ κοινού (0.1.5) Υπόγειο -2 ανήκει στο NC0 (Σταθμός ισογείου) – δεν έχει δοθεί σχέδιο, οι καλωδιώσεις ανήκουν σε άλλη εργολαβία

4. Το WC ΑΜΕΑ κοινού (0.1.4) Υπόγειο -2 ανήκει στο ΝC0 (Σταθμός ισογείου) – δεν έχει δοθεί σχέδιο, οι καλωδιώσεις ανήκουν σε άλλη εργολαβία

5. 0.1.1 WC ΑΜΕΑ Κοινού. **Ισχύει**. Δεν φαίνεται στο απόσπασμα κάτοψης

Είναι εδώ :

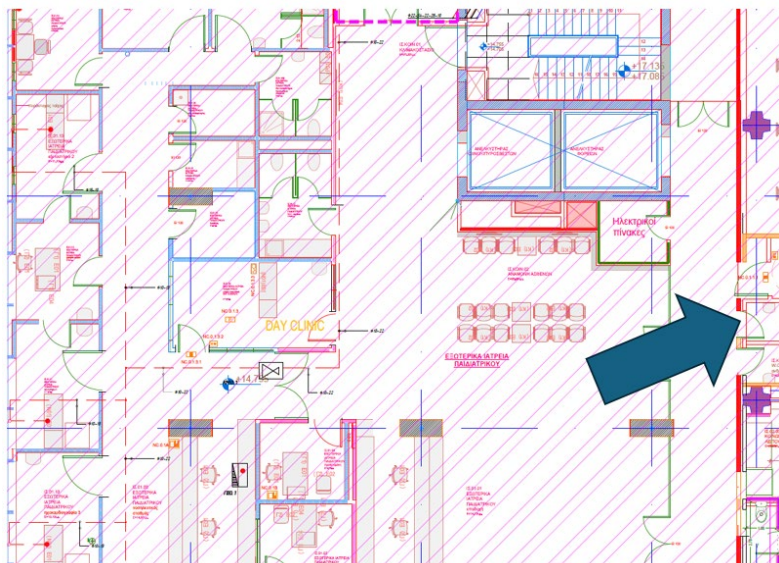

0.1.3 Ημερήσιο Day Clinic. **Ισχύει**. Βλ σχέδιο κάτοψης και χάρτη

0.1.2 Δωμάτιο κόπωσης. **Ισχύει** Βλ σχέδιο κάτοψης και χάρτη

6. Επιβεβαιώνουμε ότι θα βασιστείτε στον χάρτη και τις κατόψεις. Το διάγραμμα του μελετητή είναι ενδεικτικό και έχει 'αποσιωπητικά'

7. Σε όλους τους χώρους που τα χειριστήρια εξυπηρετούν κλίνες (κονσόλες) θα εγκατασταθούν χειριστήρια με ενδοεπικοινωνία και έλεγχο τηλεόρασης

8. Στα WC υπάρχει μόνο το τραβηγτό κορδόνι . Μονάδα ακύρωσης/παρουσίας νοσηλ wc να προσφερθεί πρόσθετη χρέωση (ίσως δεν επιλεγεί)

9. Στον χώρο του ελικοδρομίου θα τοποθετηθεί μέσα σε στεγανό pillar (κατασκευή άλλων) μία μονάδα με δυνατότητα κλήσης ανάγκης /blue code και φωνητική επικοινωνία μεγα-μικρόφωνο με τον σταθμό νοσηλευτών του +4

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ